


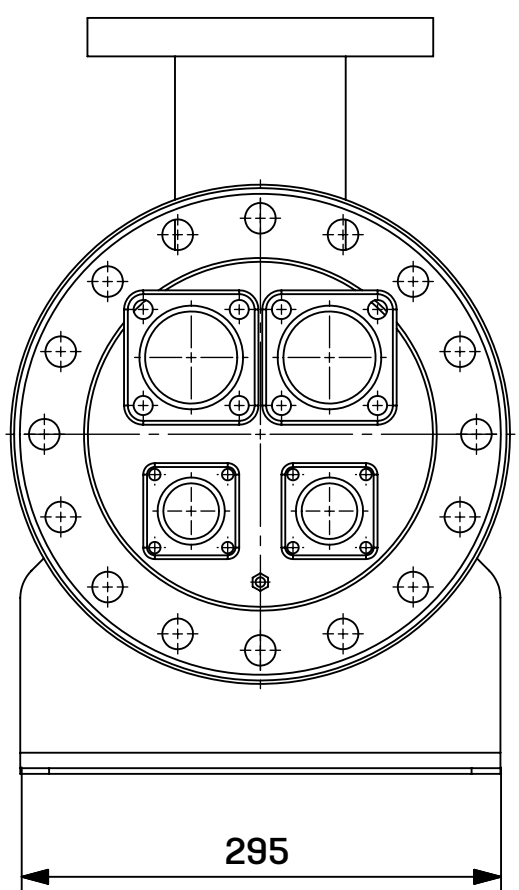
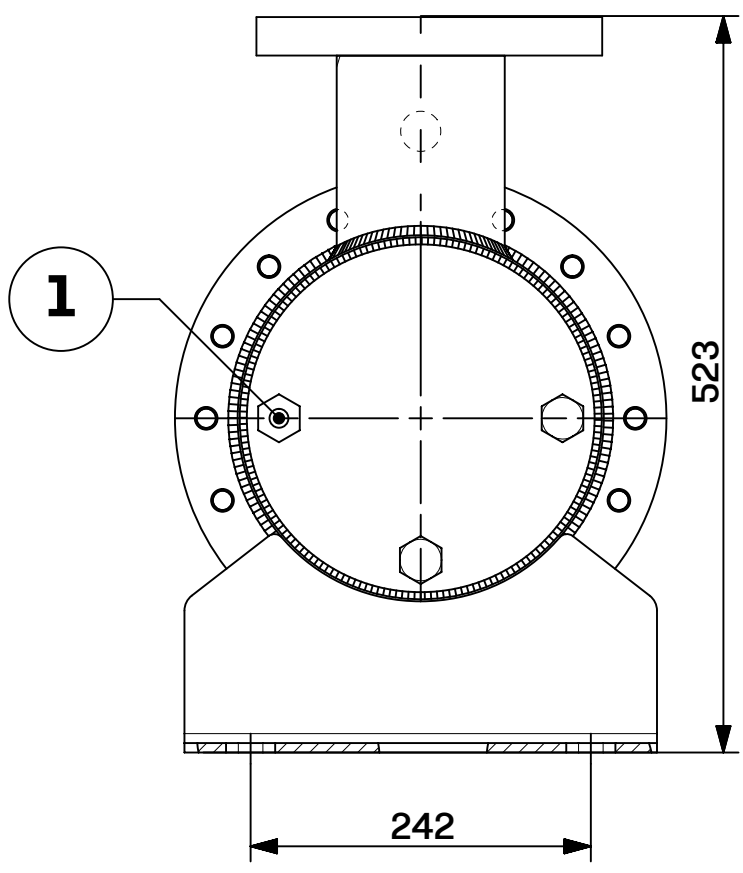


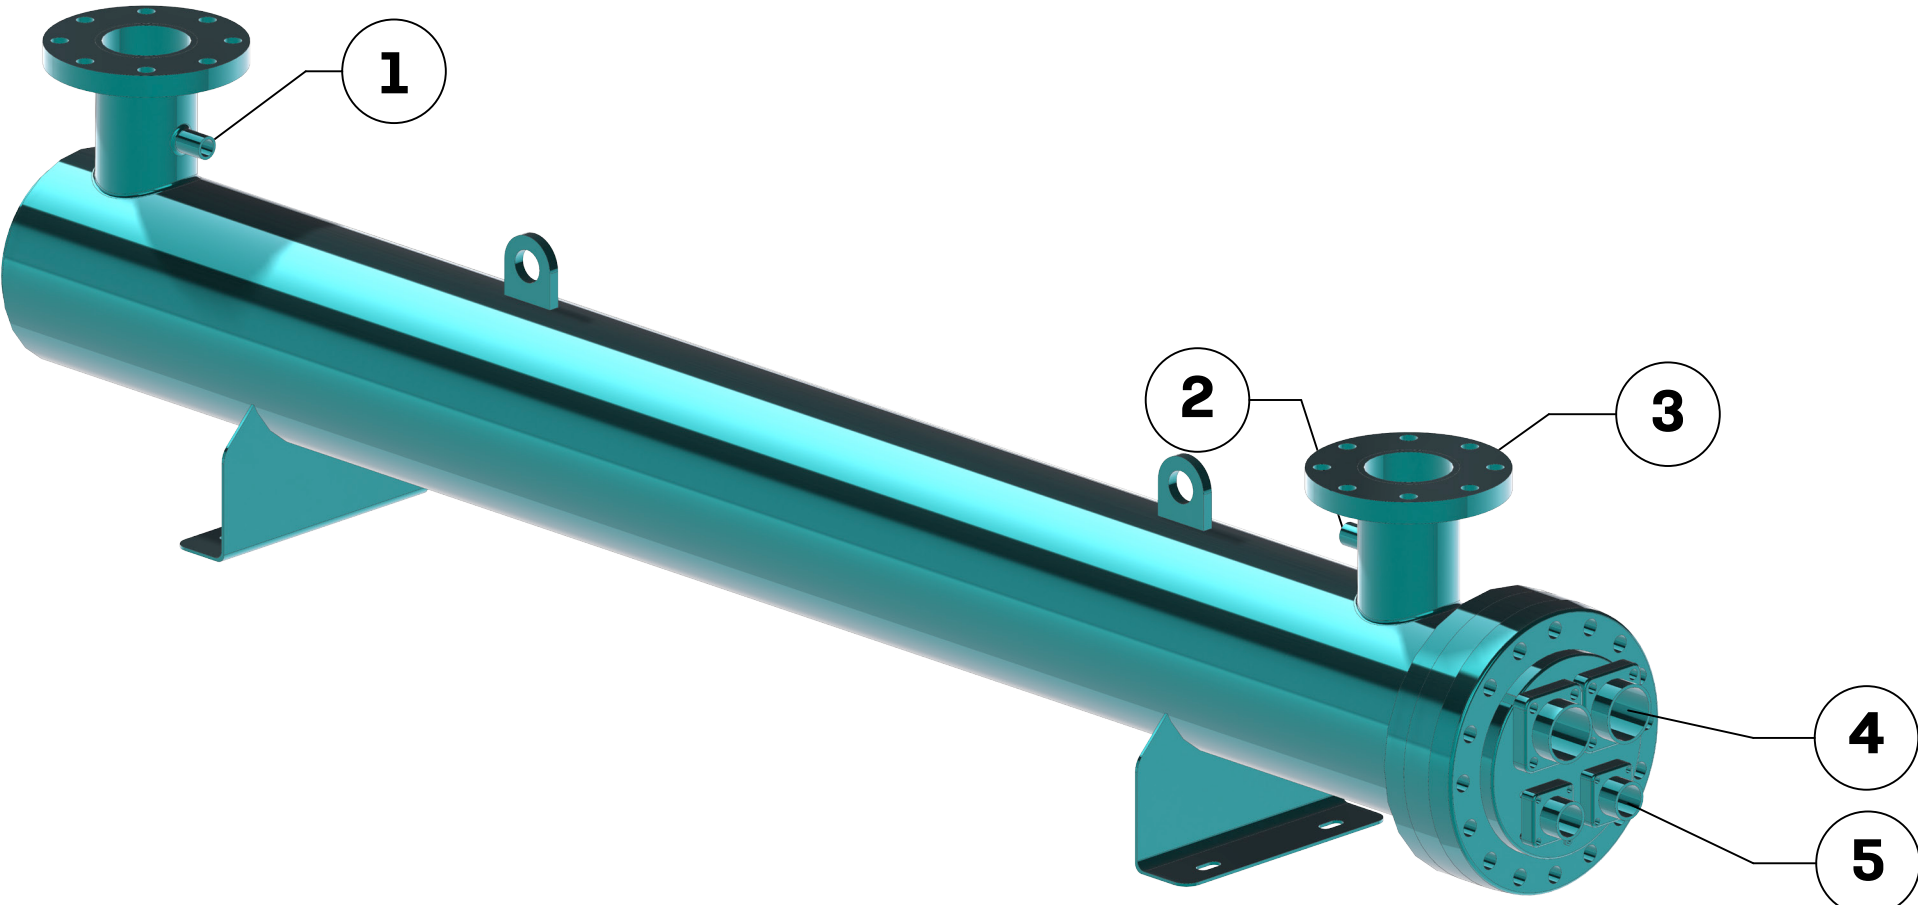

No	Наименование	Размеры
1	Ввод датчика	-
2	Дополнительный отвод	G 1/2"
3	Вход/Выход теплоносителя	DN125 PN16
4	Выход хладагента	Ø67
5	Вход хладагента	Ø42

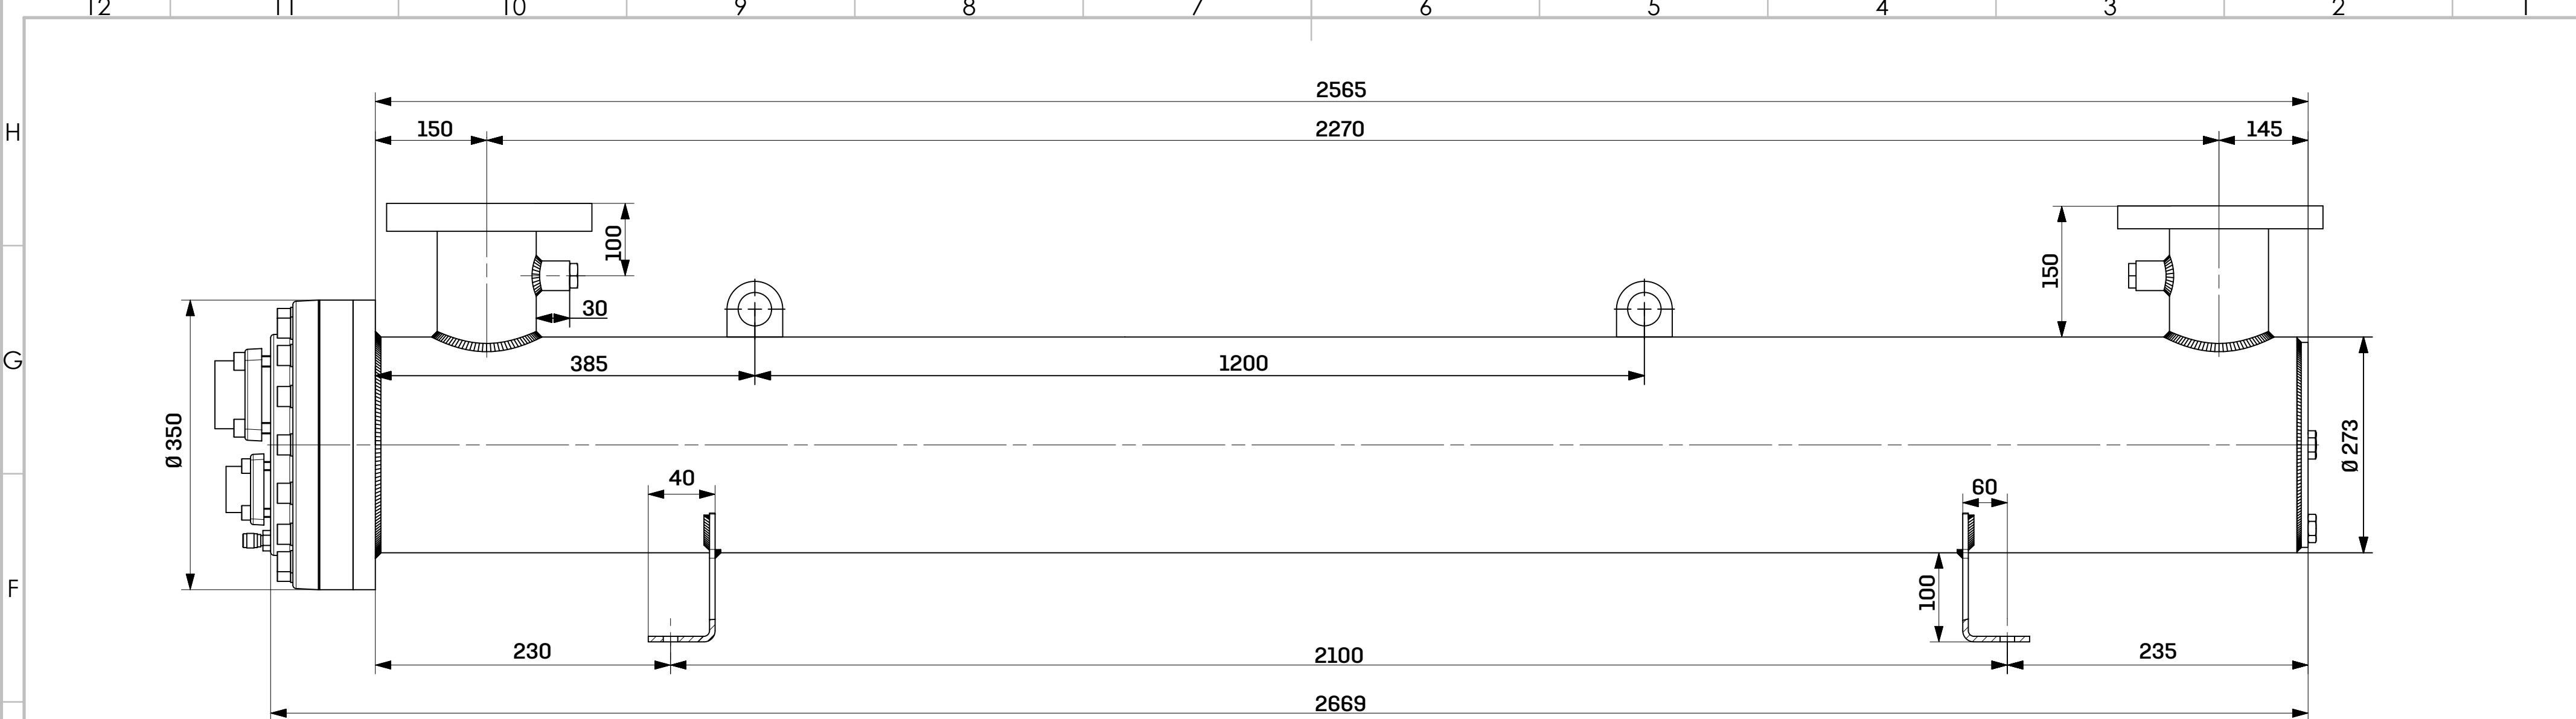

www.scanref.ru, info@scanref.ru тел. +7 812 336-25-76

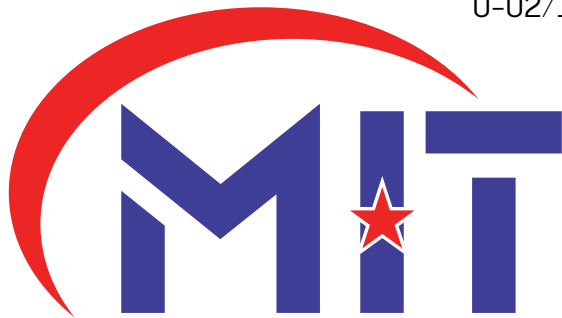

Модель: MIT-BED340 **A3**